

Sparwel GmbH


Eichendorffstr. 73
46354 Südlohn
Tel. 02862/7116


Kunde Bauer GmbH


Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn


Kom. CG Chemikalien
Kom. Nr. 674217
Best. Nr. 225551


Hauptstromkreis Schwarz 10mm²
Steuerstromkreis 230V Rot 1mm²
Steuerstromkreis 24V DC grau 1mm²
Messstromkreise(Fühler) Gelb 1mm²
Eigensicherestromkreise Orange 1mm²

				Datum	16.10.2012		Südlohn	678456 Ecolab	Projekt: Ecolab	=	+	Projekt Nr. :02012029	Blatt 1		
				Bearb.	Olaf Sparwel										
Endwurf	Endwurf 2	22.10.2012	OSP	Gepr.											
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. Endwurf 1	Ers. f.	Ers. d. Endwurf 2	Schaltplan			Zeichnung: vpla0001.zng	von 3 Bl.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

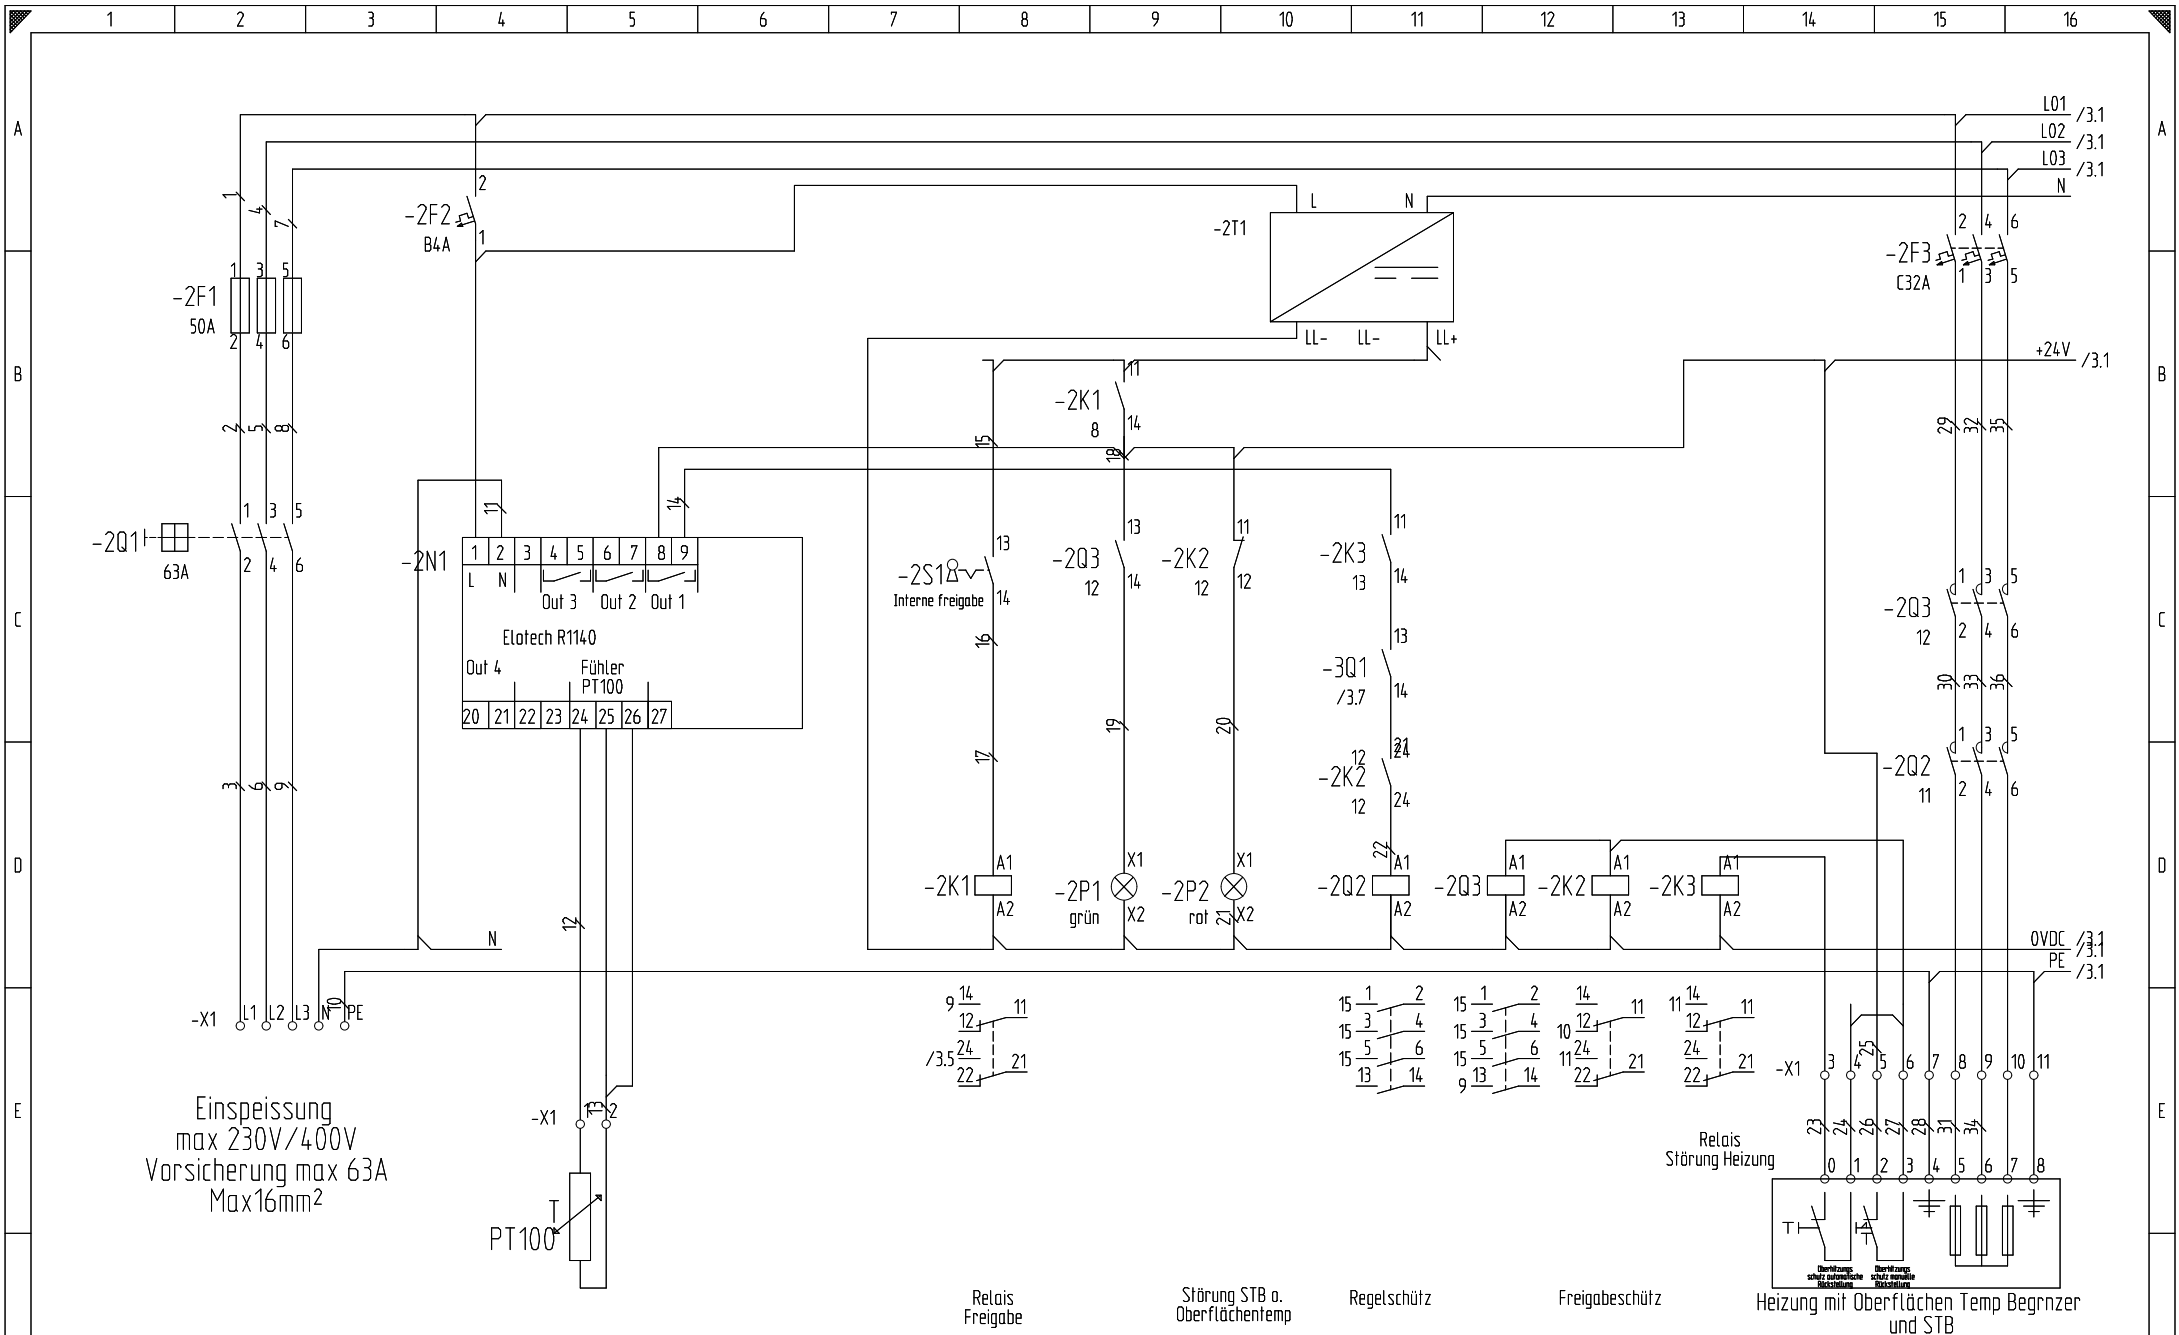

Datum: 16.10.2012		Bearb.: Olaf Sparwel		 Südlohn Heizung Sanitär Elektro		678456 Ecolab		Projekt: Ecolab			
Endwurf	Endwurf 2	22.10.2012	OSP			Gepr.	Urspr. Endwurf 1	Ers. f.	Ers. d. Endwurf 2	Schaltplan	Projekt Nr.: 02012029
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm					Zeichnung: vpla0001.zng	von 3 Bl.	

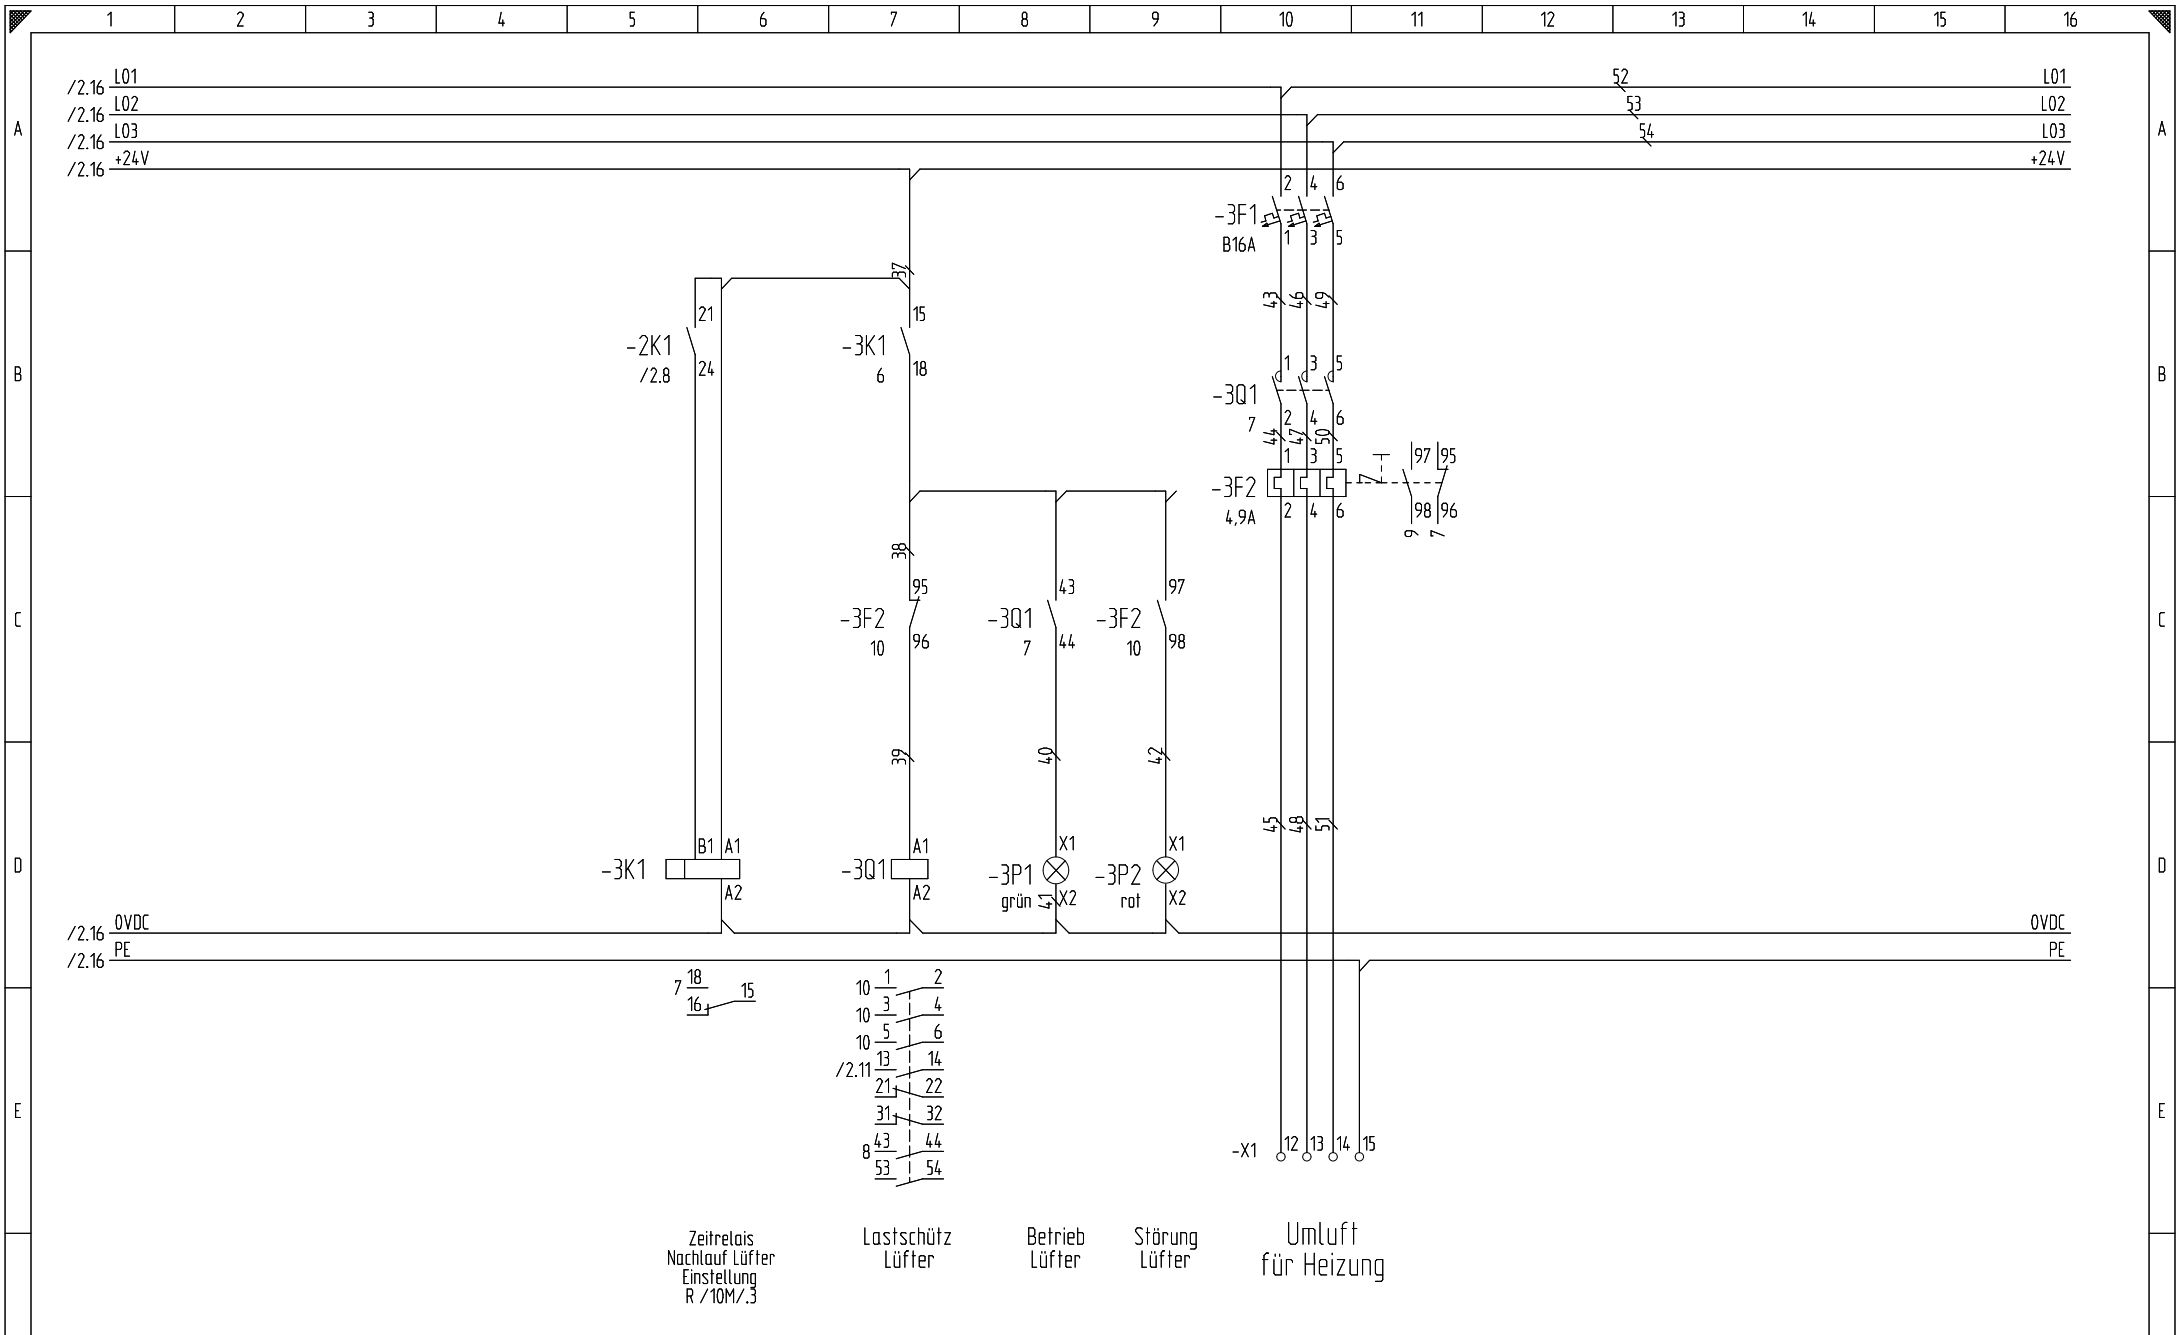

		Datum: 16.10.2012		 Südlohn 678456 Ecolab		Projekt: Ecolab									
		Bearb.: Olaf Sparwel				Projekt Nr.: 02012029		Blatt 3							
Endwurf	Endwurf 2	22.10.2012	OSP	Gepr.	Urspr. Endwurf 1	Ers. f.	Ers. d. Endwurf 2	Schaltplan		Zeichnung: vpla0001.zng		von 3 Bl.			
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16