



Siemens\Automation\_Systems\S7-300\6ES7321-1BH02-0AA0.ema  
 Allpolig  
 Variante A  
 2015-10 / P8 2.4  
 SM 321 DI 16 x DC24V

RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE

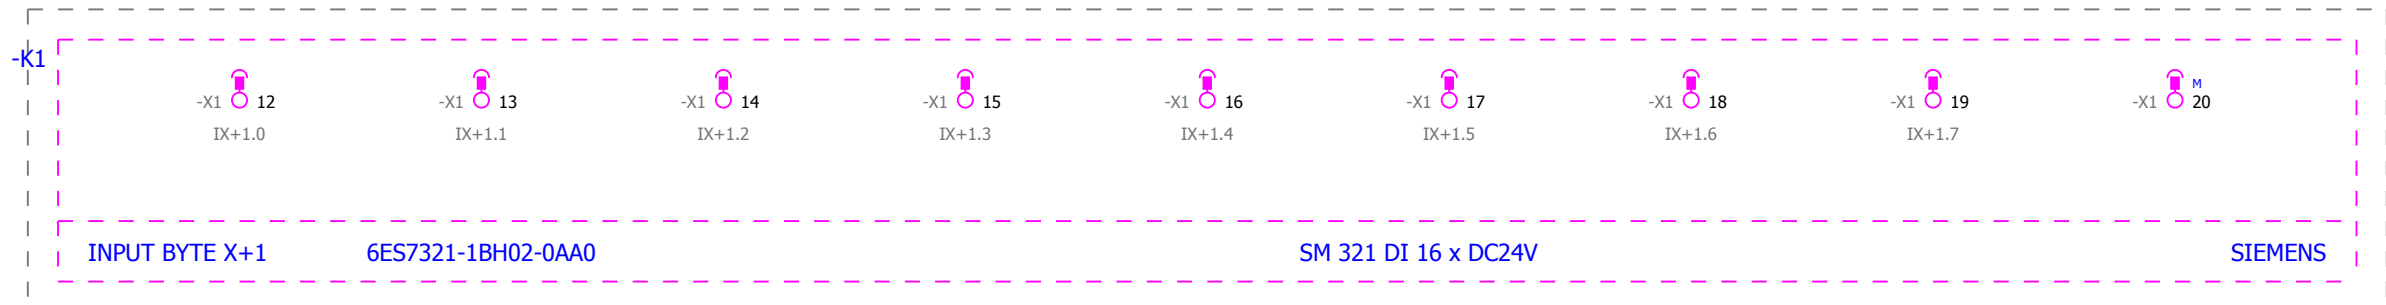

Siemens\Automation\_Systems\S7-300\6ES7321-1BH02-0AA0.ema  
 Allpolig  
 Variante B  
 2015-10 / P8 2.4  
 SM 321 DI 16 x DC24V

RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE

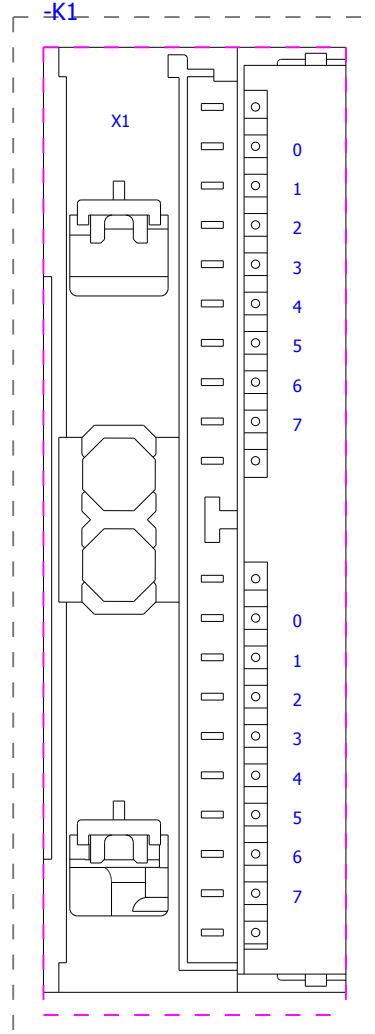


Siemens\Automation\_Systems\S7-300\6ES7321-1BH02-0AA0.ema  
 Allpolig  
 Variante C  
 2015-10 / P8 2.4  
 SM 321 DI 16 x DC24V

Datum		28.02.2018		Schaltplan allpolig	cad_de	
Bearb.		RMO			Blatt	1
Gepr						Seite
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch	

-K1  
Rack X  
Slot Y  
SIE.6ES7321-1BH02-0AA0

S7-300  
SM 321 DI 16 x DC24V

SIEMENS

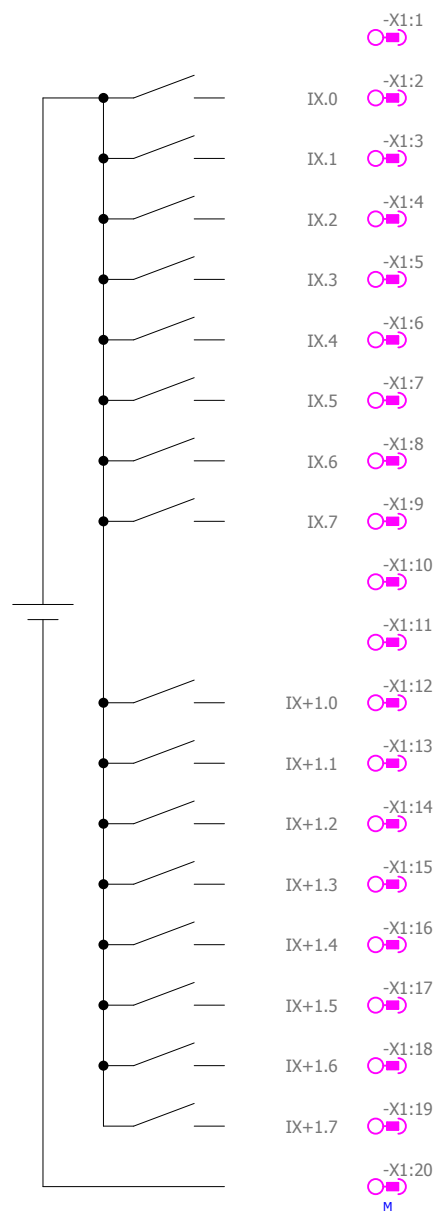

RESERVE  
RESERVE  
RESERVE  
RESERVE  
RESERVE  
RESERVE  
RESERVE  
RESERVE  
RESERVE  
RESERVE  
RESERVE  
RESERVE  
RESERVE  
RESERVE  
RESERVE  
RESERVE  
RESERVE

6ES7321-1BH02-0AA0

Siemens\Automation\_Systems\S7-300\6ES7321-1BH02-0AA0.ema  
Übersicht  
Variante A  
2015-10 / P8 2.4  
SM 321 DI 16 x DC24V

cad_de/1		cad_de/3	
Datum	28.02.2018	Übersicht	
Bearb.	RMO	cad_de	
Gepr			
Änderung	Datum	Name	Urspr
		Ersatz von	Ersetzt durch
		Blatt 2	
		Seite 18 / 19	

